

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Раздел 4. «Конструктивные решения»

нежилого здания, расположенного по адресу:




Шифр:  РД-КР-1


Схема проектного положения балки Б-2

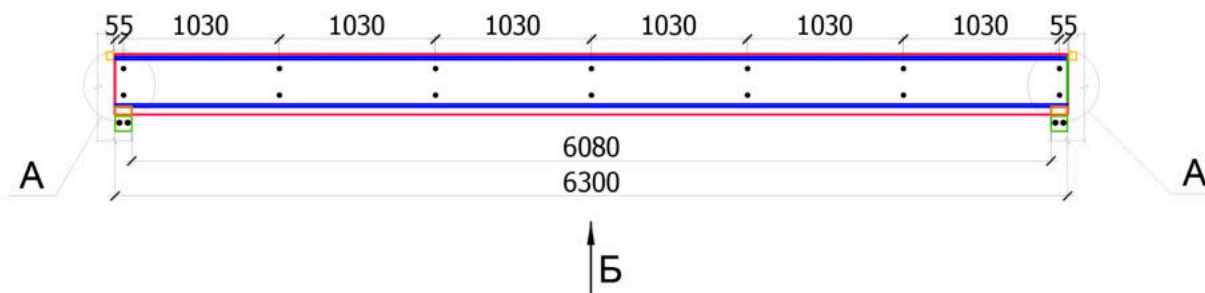


Поперечный профиль швеллера 33П
М1:10

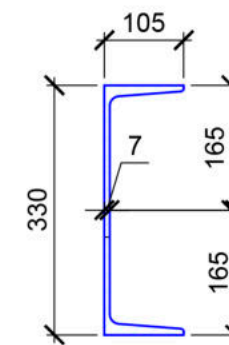


Вид А
М1:10

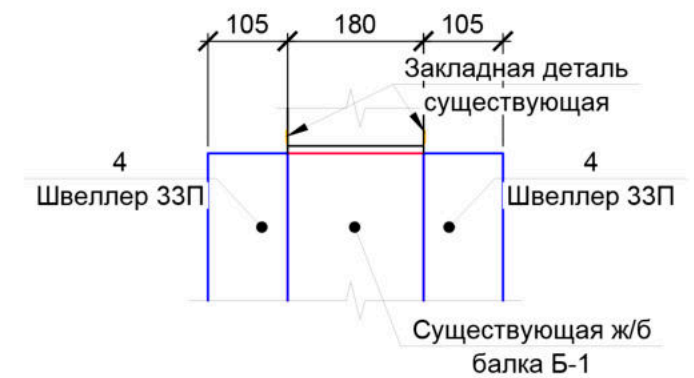


Поперечный профиль балки Б-1
М1:10

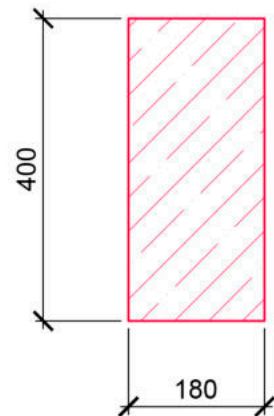


Узел А
М1:10

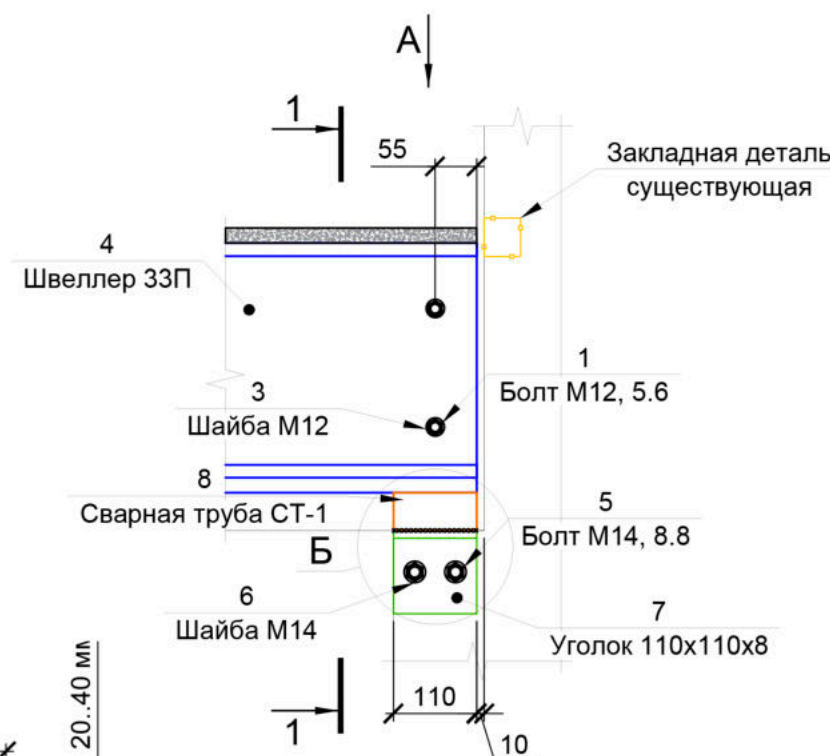


Сварная труба СТ-1
М1:5

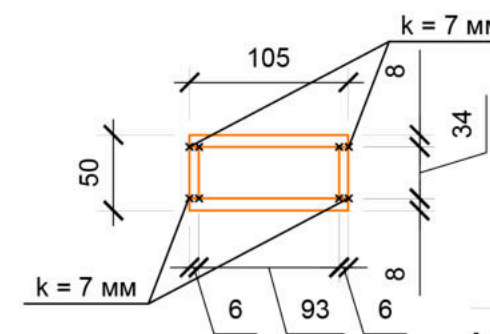

Узел Б
М1:5

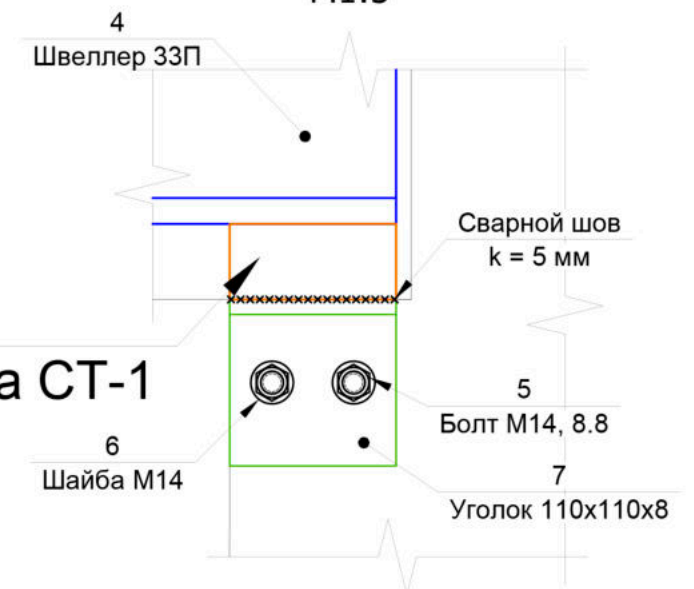

Разрез 1-1
М1:10

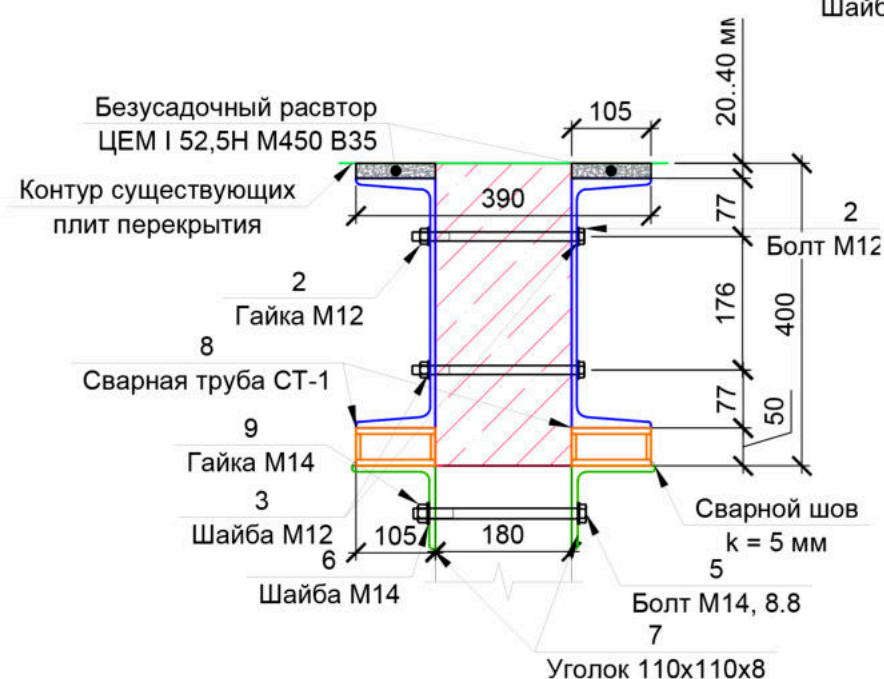

Примечания:

- 1) Настоящий проект разработан на основании предварительного инструментального обследования гаражного-строительного кооператива.
- 2) Смотреть совместно с технологической картой с шифром РД-ТК-ГЧ.
- 3) Спецификация материалов приведена на листе 2.

						РД-КР-ГЧ						
						Разработка проектных решений: раздел 4. «Конструктивные решения», а также Технологической карты для разработки решений и регламентирования технологии выполнения работ по усилению и (или) восстановлению балок перекрытия здания, расположенного по адресу: расположенном по адресу:						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов	
ГИП					03.2026	Раздел 4. «Конструктивные решения»			Р	1	2	
Выполнил					03.2026							
Проверил					03.2026							
						Схема проектного положения балки Б-2. Поперечный профиль швеллера 33П М1:10. Вид А М1:10. Разрез 1-1 М1:10. Узел А М1:10. Узел Б М1:5. Сварная труба СТ 1 М1:5.						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация материалов на одну усиливаемую балку Б-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, т
Устройство усиления балки Б-1 с помощью швеллеров Б-2				
1	ГОСТ 7798-70	Болт М12х220 мм, 5,6	14	
2	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	14	
3	ГОСТ 11371-78	Шайба М12	28	
4	ГОСТ 8240-97	Швеллер 33П, L = 6,3 м, С245, R 90	2	0,882
5	ГОСТ 7798-70	Болт М14х220 мм, 8,8	2	
6	ГОСТ 5915-70	Шайба М14	4	
7	ГОСТ 8509-93	Уголок 110х110х8, L = 0,11 м, С245, R 90	2	
8	ГОСТ Р 54157-2010	Сварная труба СТ-1, 105х8/34х6, L = 0,11 м, С245, R90	2	
9	ГОСТ 5915-70	Гайка М14	2	
10	По ТУ производителя	Ремонтная смесь БИРСС 28 (или аналог), расходом 16-17 кг на 1м2 при толщине слоя раствора 10 мм.	3.5	
11	По ТУ производителя	Безусадочный расствор, ЦЕМ I 52,5Н М450 В35 Объем готовой смеси на одну балку: 0,55 м3	1.0	

Примечания:

1) Настоящий проект разработан на основании предварительного инструментального обследования гаражного-строительного кооператива.

2) Смотреть совместно с технологической картой с шифром РД-ТК-ГЧ.

РД-КР-ГЧ

Разработка проектных решений: раздел 4. «Конструктивные решения», а также Технологической карты для разработки решений и регламентирования технологии выполнения работ по усилению и (или) восстановлению балок перекрытия здания, расположенного по адресу: расположенном по адресу:

						РД-КР-ГЧ			
						Разработка проектных решений: раздел 4. «Конструктивные решения», а также Технологической карты для разработки решений и регламентирования технологии выполнения работ по усилению и (или) восстановлению балок перекрытия здания, расположенного по адресу: расположенном по адресу:			
Изм.	Кол.	Лист	Недок.	Подп.	Дата				
ГИП					03.2026	Раздел 4. «Конструктивные решения»	Стадия	Лист	Листов
Выполнил					03.2026		Р	2	2
Проверил					03.2026				
						Спецификация материалов на одну усиливаемую балку Б-1.		РЕКРО BUILDING EXPLORER	